




Registra tu producto en este QR
y obtén 2 años de garantía

Bolivia: 800-100156
Colombia: 01800-5181617
Costa Rica: 800-4357237
Salvador: 800-6773
Honduras: 800-25616099
México: 001800-5148611
Panamá: 011-00800-2268611
Peru: 0800-54674
Donican Republic: 1888-7514876
Venezuela: 0800-1627485

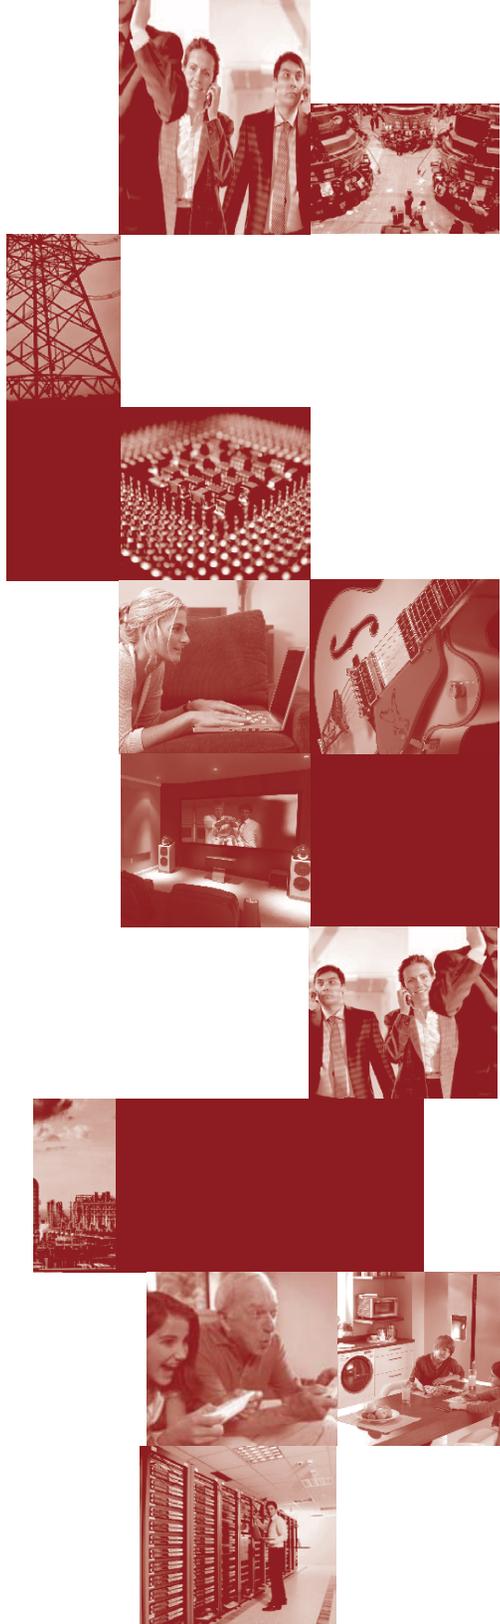

BKU-606X/1006X

Manual de Usuario



Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.

Instrucciones de Seguridad



Precaución: para prevenir el riesgo de incendio o choque eléctrico, para su instalación realícelo dentro de una área cerrada que esté libre de conductos contaminantes de esta forma controlar la temperatura y humedad.

Precaución: no conectar equipos no relacionados en el equipo, así como equipo médico, equipo de soporte de vida, microondas o aspiradoras de limpieza.

Precaución: no ponga la clavija del UPS dentro de sus salidas.

Precaución: no derrame líquidos o cualquier objeto extraño dentro del UPS. No ponga víveres o ningún contenedor de líquido cerca de la unidad.

Precaución: en caso de alguna emergencia, presione el botón OFF y desconecte el cordón de poder AC del contacto eléctrico.

Precaución: no conecte, regletas o supresores de picos al UPS.

Precaución: si el UPS es de metal, para propósito de seguridad, el UPS debe de estar en el piso durante su instalación con propósito de reducir la fuga de corriente debajo 3.5mA

Atención: peligros de descarga eléctrica. También desconectar la unidad principal, ya que el peligro de voltaje todavía puede ser accesible a través de las baterías. Por lo tanto el

proveedor de la batería debe desconectar del polo positivo y negativo al quitar los conectores rápido de los cables de la batería cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento o servicio dentro del UPS.

Precaución: el servicio de la batería debe de ser hecho o supervisado por personal autorizado y requerirá precaución. Mantén a personal no autorizado alejado de las baterías.

Precaución: cuando remplace las baterías, use el mismo número y tipo de baterías.

Precaución: voltaje interno de las baterías es 12VDC. Sellado, ácido de plomo, batería de 6 celdas.

Precaución: no acerque las baterías al fuego. Las baterías explotaran. No abra o manipule la o las baterías. Los electrolitos liberados son perjudiciales para los ojos y la piel.


Precaución: desenchufe el UPS antes de limpiarlo y no use líquido o spray detergente.

Precaución: la batería puede presentar un riesgo eléctrico o un corto circuito. Se debe de tener en cuenta las siguientes precauciones antes de cambiar las baterías:

- 1) Remover relojes, anillos u otros objetos metálicos.
- 2) Usa herramientas con manijas aisladas
- 3) Globos y botas con caucho
- 4) No pongas las herramientas o partes de metal en la parte superior de las baterías
- 5) Desconecta la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.

Este producto es un UPS interactivo inteligente (Proveedor de energía interrumpible) que está diseñado para proteger tu computadora personal o equipos electrónicos sensibles para todas las formas de interfaces de poder, incluyendo fracaso completo. Este se equipa de muchas funciones que permitan que cualquier equipo atado actué mas de largo y más confiable.

1. Vista del Producto

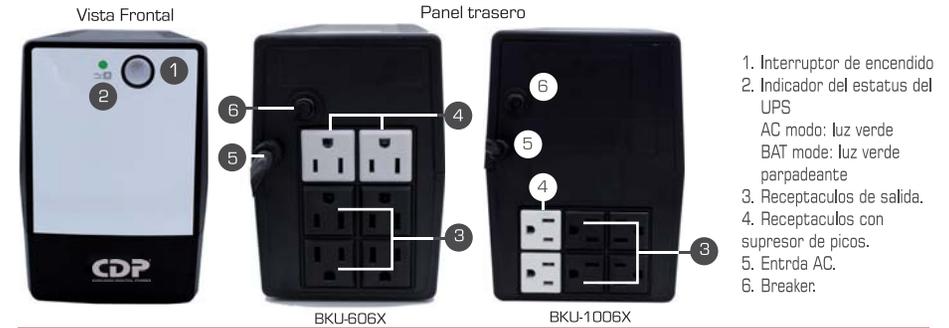

2. Instalacion y Operación

Nota: antes de la instalación, por favor inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del empaque a dañado el producto.

- 1) Colocación y condiciones de almacenamiento
Instalar el UPS en una área protegida y que este libre de exceso de suciedad y tiene una adecuada alimentación de aire. Por favor ponga el UPS por lo menos a 20 cm de otro equipo electrónico para no hacer ninguna interferencia. No opere el UPS cuando la temperatura exceda 0-40°C y la humedad es por encima de 0-90% RH.
- 2) Conectar la utilidad y carga
Conecte el cable de poder AC al enchufe de pared. Para mejor resultados, nosotros sugerimos cargar la batería por lo menos 6 horas antes de iniciar a usarlo. La batería se carga mientras está conectado mediante la fuente de poder.
- 3) Conectar la carga
Conecta la carga a los receptáculos de salida en el panel trasero del UPS. Simplemente presione el interruptor de encendido del UPS y sus equipos conectados al UPS estarán protegidos por la unidad UPS.



No conectar regletas o supresores de picos al UPS



Nunca conecte una impresora láser o escáner a la unidad UPS, porque la avalancha de corriente generada por los dispositivos del motor puede causar daño a la unidad.



- 4) Encender y apagar la unidad
Encienda el UPS pulsando el interruptor de encendido. apague la unidad pulsando el interruptor de encendido

3. Posibles Problemas

Use la tabla de abajo para resolver problemas menores

Problema	Posible causa	Solución
No hay letras en el display del panel frontal	Batería baja	Cargar el UPS por lo menos 6 horas
	Falla de la batería	Remplace la batería con el mismo tipo de batería
	El UPS no está encendió	Presione el interruptor de encendido de nuevo
El sonido de la alarma continúa	Por favor checa el código de falla en la tabla para más detalles	Por favor checa el código de falla en la tabla para más detalles
	El UPS esta sobrecargado	Remueve algunas cargas criticas
Cuando el tiempo de respaldo se reduce	La batería del UPS está muy baja	Carga el UPS por lo menos 6 horas
	La batería defectuosa. Tal vez por temperaturas altas en el medio ambiente u operación inapropiada de la batería.	Remplace la batería con el mismo tipo de batería
El proveedor principal esta normal, pero el UPS está operando en modo de batería	El cordón de poder se ha perdido	Reconecte el cordón de poder apropiadamente

Si cualquier situación anormal ocurre y no está en la lista de arriba, por favor llame al servicio inmediatamente.

Especificaciones

Modelo	BKU-606X	BKU-1006X
Capacidad	650VA/360W	1000VA/600W
Entrada		
Voltaje	110/120Vca	
Frecuencia	60 Hz	
Rango de Voltaje	81~145Vca	
Salida		
Voltaje	110/120Vca	
Voltaje de Regulacion CA	+/- 10%	
Rango de Frecuencia	60HZ ± 1Hz	
Forma de la curva	Onda sinusoidal simulada	
Tiempo de Transferencia	2-6ms, 10 ms. Max.	
Tipo de Nema 5-15R	4 con respaldo/2 con supresor de picos	
Batería		
Tipo de batería y cantidad	12V/7AH x 1	12V/7AH x 2
Tiempo de recarga	4-6 horas cargado al 90% de la capacidad	
Indicadores		
LED indicador	Indicador modo AC e indicador modo BAT	
Protección		
Protección	Sobrecarga, descarga y proteccion de sobre cargado	
Alarma		
Modo de batería	Sonido cada 10 segundos	
Batería baja	Sonido cada segundo	
Sobre carga	Sonido cada 0.5 segundo	
Alarma remplazar batería	Sonido cada 2 segundos	
Falla	Sonido continuo	
Físico		
Dimensiones (mm)	279 x 101 x 142	320 x 130 x 182
Peso neto(Kgs)	4.2	8.2
Medio ambiente		
Humedad	0-90%RH @ 0-40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menor que 45dB	
Soporte		
USB Opcional/ Puerto RS-232	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7,10 Linux, Unix y MAC	
Certificaciones	CIDEI, ISO9001, ISO14001, NOM, TÜV	

Poliza de Garantía

CHICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de un año (con posibilidad de ampliar hasta a 2 años) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayor requisito que la presentación de esta póliza junto con el producto (con excepción de México) en el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio de CHICAGO DIGITAL POWER INC. contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra. Para información de los centros de servicio de su país, debe comunicarse así (otros países escribir a servicio@cdpups.com):

Bolivia: 800-100156
Colombia: 01800-5181617
Costa Rica: 800-4357237

Salvador: 800-6773
Honduras: 800-25616099
México: 001800-5148611
Venezuela: 0800-1627485

Panamá: 011-00800-2268611
Peru: 0800-54674
Republica Dominicana:
 1888-7514876

II. CHICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el periodo de garantía.

III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.

IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extravíe, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física y polaridad invertida anularán garantía.

(Favor llenar y entregar estos datos. De lo contrario no tendrá acceso a la garantía)
 (No se ofrecerá garantía si este formato no acompaña a la unidad a la hora de su retorno al lugar de compra)

Nombre: _____	 Sello de la Tienda Fecha de Entrega
Domicilio: _____	
Teléfono: _____ Correo electrónico: _____	
Lugar y domicilio de compra: _____ Correo electrónico del lugar de compra: _____	
Producto: Regulador <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> No-Break <input type="checkbox"/> Inversor <input type="checkbox"/> Modelo: _____	